

Σχέδιο σταδιακής αποκλιμάκωσης των περιοριστικών μέτρων

Επαναφορά της οικονομικής
δραστηριότητας

4^ο Στάδιο

(25 Μαΐου)

Προϋποθέσεις λειτουργίας καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος



Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

17^η Μαΐου 2020

Προϋποθέσεις λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος


ΚΑΔ	Προϋποθέσεις λειτουργίας
 56.10 56.30	☐ Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός πελατών ορίζεται ως ο αριθμός που προκύπτει από την αναλογία ενός πελάτη ανα 2 τ.μ. συνολικής ωφέλιμης επιτρεπόμενης επιφάνειας λειτουργίας (ΣΩΕΕΛ).
	☐ Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός πελατών δεν δύναται να υπερβαίνει τον επιτρεπόμενο μέγιστο αριθμό πελατών που επιτρέπεται από την αρχική άδεια λειτουργίας του καταστήματος.
	☐ ΣΩΕΕΛ = ΥΕ + ΗΕ ▪ Η υπαίθρια επιφάνεια (ΥΕ) είναι το εμβαδόν της επιφάνειας εκτός του φυσικού καταστήματος όπου η επιχείρηση δύναται να αναπτύξει τραπεζοκαθίσματα. ▪ Η εσωτερική ημιυπαίθρια επιφάνεια (ΗΕ) είναι το εμβαδόν εντός του καταστήματος που δύναται να αναπτυχθούν τραπεζοκαθίσματα.
	☐ Η δυνατότητα της χρήσης εσωτερικής ημιυπαίθριας επιφάνειας (ΗΕ) προκύπτει όταν υφίσταται πλευρά ή πλευρές του χώρου πλάτους (Π) και ύψους (Υ) σε επαφή με υπαίθριο εξωτερικό χώρο ή αίθριο που δύναται να αφαιρεθεί/ουν .

Προϋποθέσεις λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

ΚΑΔ	Προϋποθέσεις ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων
 56.10 56.30	☐ Το επιτρεπόμενο βάθος (Β) που ορίζει την ΗΕ είναι διάσταση κάθετη προς την πλευρά (Π) και ορίζεται ως εξής: α. Όπου το ύψος (Υ) του ανοίγματος ≥ 2 μέτρων τότε το βάθος (Β) ορίζεται ως $(B)=1,6 \times (Π)$. Η ΗΕ ορίζεται ως το γινόμενο $(Π) \times (Β)$. (Παράρτημα 1) β. Όπου το ύψος (Υ) του ανοίγματος ≥ 1 μέτρου τότε βάθος (Β) ορίζεται ως $(B)=0,8 \times (Π)$. Η ΗΕ ορίζεται ως το γινόμενο $(Π) \times (Β)$. (Παράρτημα 2) γ. Οι ανωτέρω διατάξεις α και β δύναται να λειτουργούν συνδυαστικά σε χώρους εστίασης με ανοίγματα σε δύο και περισσότερες πλευρές. (Παράρτημα 3) γ. Τα υποστυλώματα ή οι διακοσμητικές στήλες έως πλάτος 0,5 μ που διακόπτουν την συνέχεια της πλευράς (Π) δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν μπορούν να υπερβαίνουν το είκοσι τοις εκατό (20%) της επιφάνειας της πλευράς. ☐ Στην περίπτωση που δύναται να ανοίξει η οροφή του καταστήματος (κινητό προστέγασμα), επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καθ' όλη την επιφάνεια του ακάλυπτου χώρου. ☐ Επιτρέπεται απόκλιση έως οκτώ τοις εκατό (8%) σε κάθε διάσταση.


Δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων

Παράρτημα 1: Χώρος εστίασης με πλευρά πλάτους (Π) και άνοιγμα ύψους (Υ) ≥ 2 μέτρα

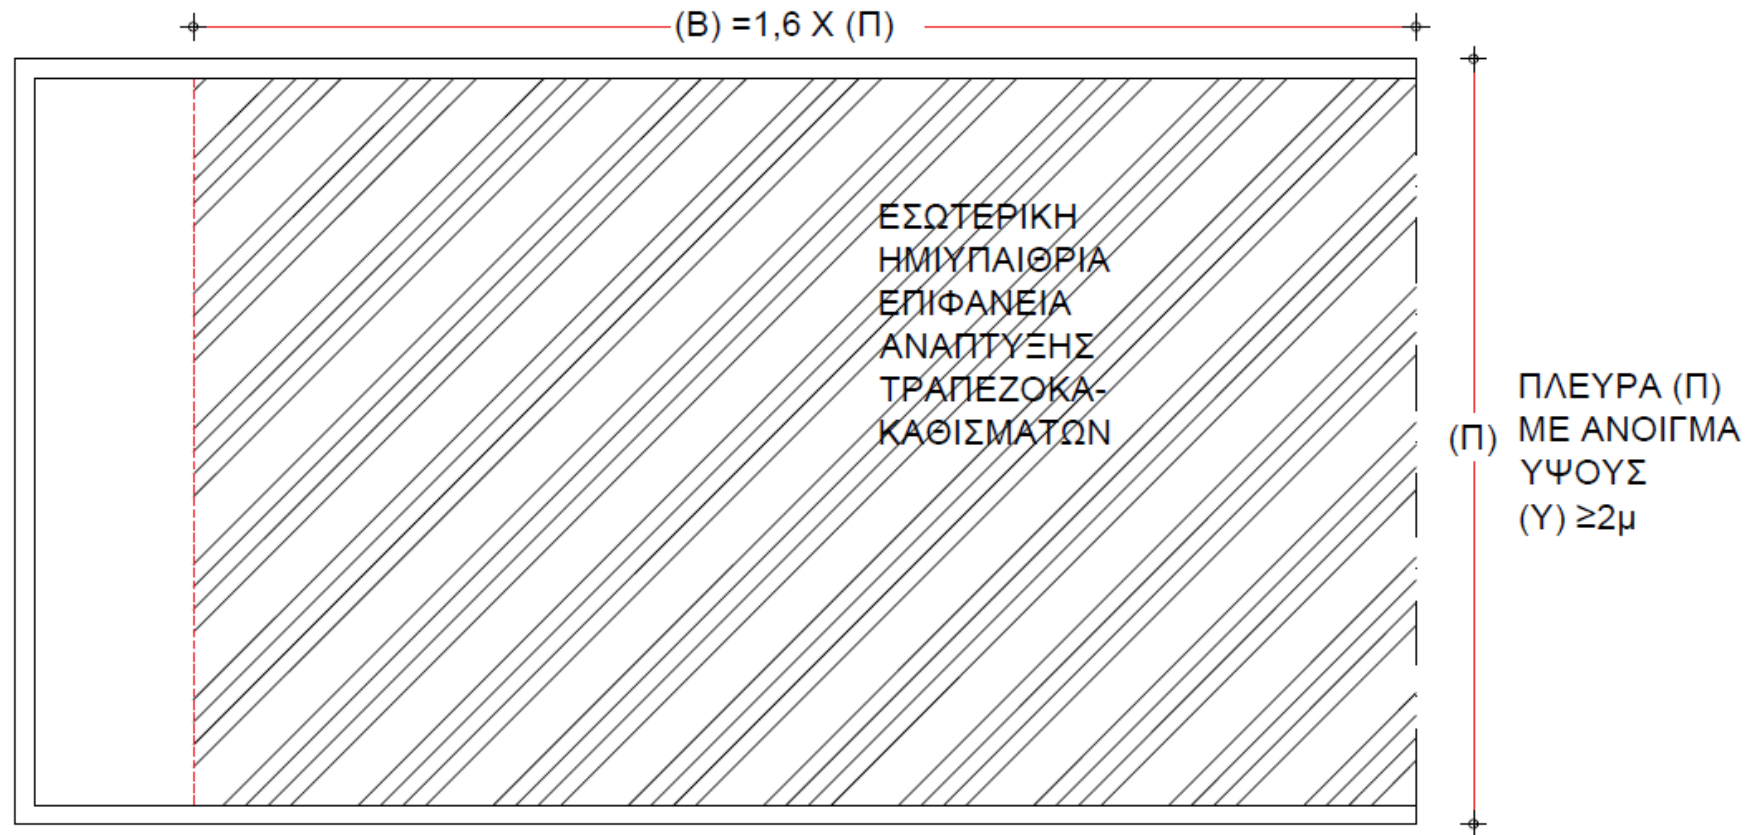


Δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων

Παράρτημα 2: Χώρος εστίασης με πλευρά πλάτους (Π) και άνοιγμα ύψους (Υ) ≥ 1 μέτρο

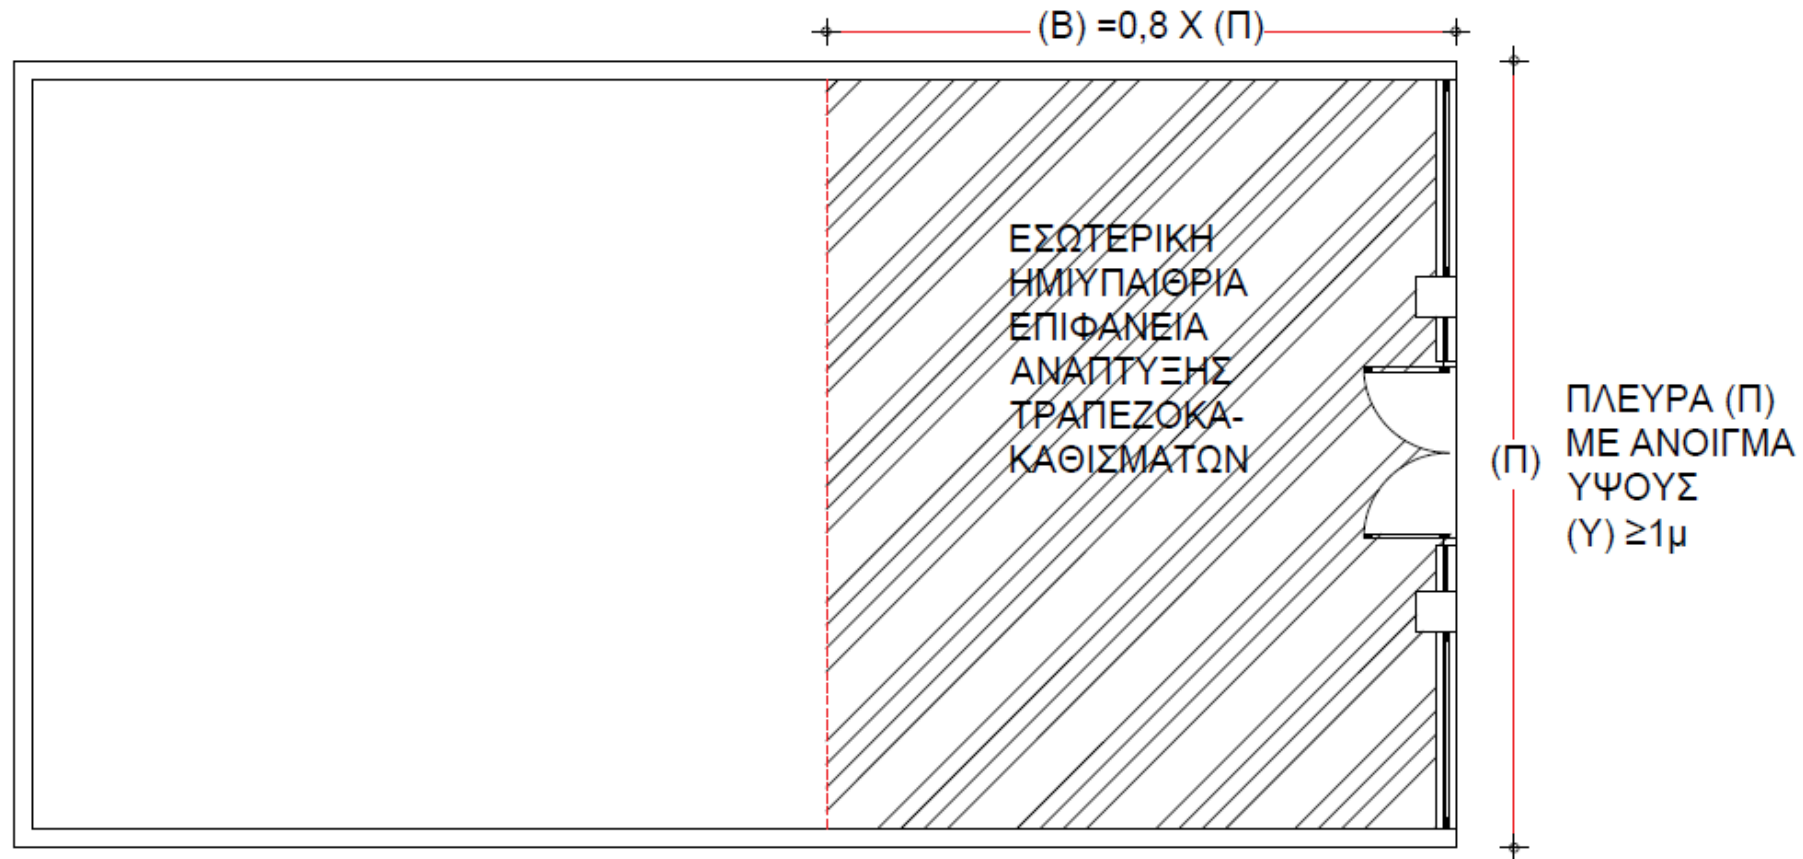

Δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων

Παράρτημα 3: Περίπτωση χώρου εστίασης με ανοίγματα σε δύο πλευρές

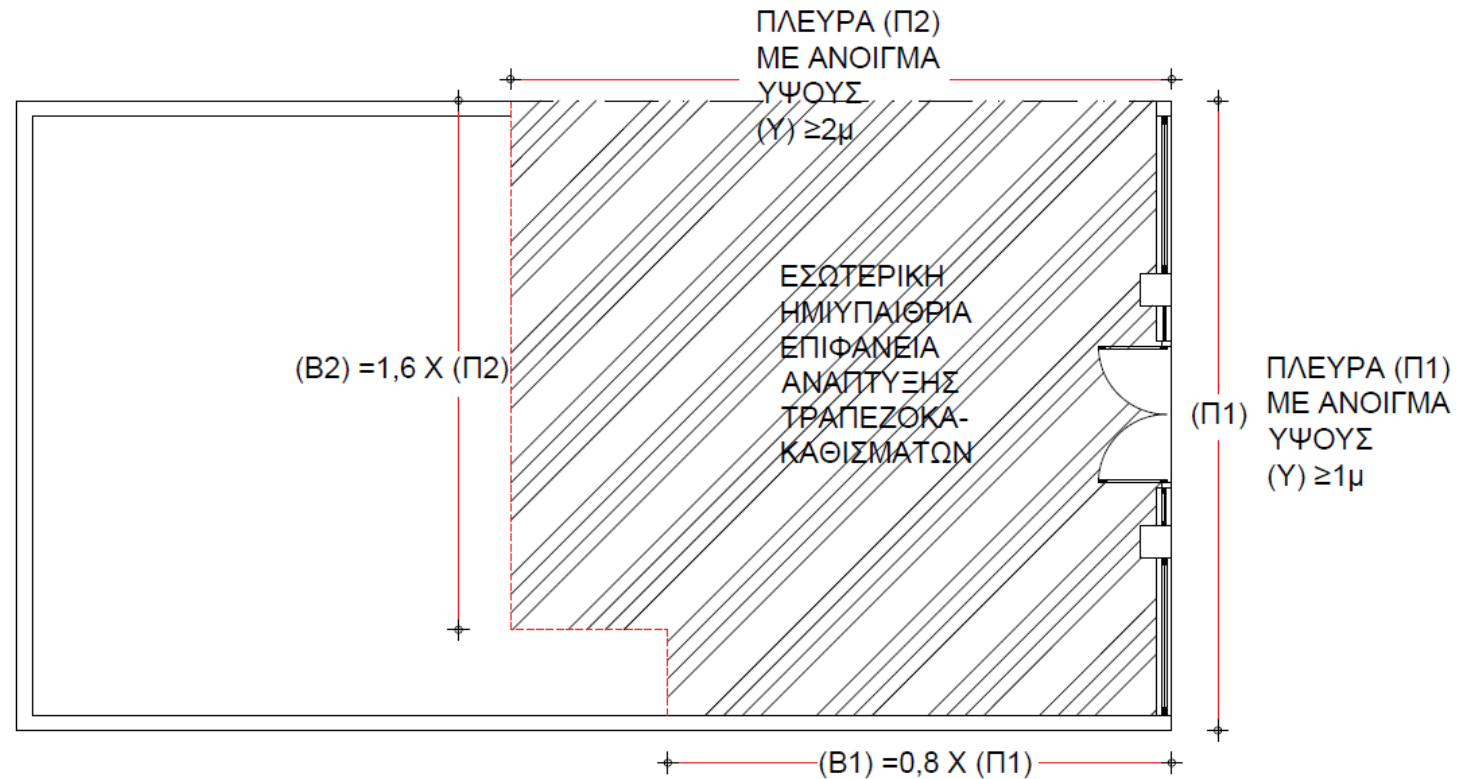


Προϋποθέσεις λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος


ΚΑΔ	Ειδικές Διατάξεις Ανάπτυξης Τραπεζοκαθισμάτων
 56.10 56.30	☐ Ορίζονται τα έξι (6) άτομα ως ο μέγιστος αριθμός καθημένων ατόμων σε ένα τραπέζι. ☐ Δεν υφίσταται όριο σε περίπτωση οικογένειας με ανήλικα τέκνα.
	☐ Καθορίζεται ως ελάχιστη απόσταση μεταξύ των τραπεζιών σύμφωνα με την διάταξη των καθισμάτων ως εξής : α. Όταν στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ δύο παράπλευρων τραπεζιών δεν τοποθετείται καρέκλα σε κανένα εκ των δύο τότε η ελάχιστη απόσταση μεταξύ αυτών ορίζεται στα 0,70 μ. (Παράρτημα 4) β. Όταν στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ δύο παράπλευρων τραπεζιών τοποθετείται καρέκλα σε ένα εκ των δύο τότε η ελάχιστη απόσταση μεταξύ αυτών ορίζεται στα 1,10 μ. (Παράρτημα 5) γ. Όταν στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ δύο παράπλευρων τραπεζιών τοποθετείται καρέκλα σε κάθε ένα εκ των δύο τότε η ελάχιστη απόσταση μεταξύ αυτών ορίζεται στα 1,70 μ. (Παράρτημα 6)

4ο Στάδιο – 25 Μαΐου

Παράρτημα 4: Παραδείγματα διάταξης τραπεζοκαθισμάτων όπου στον ενδιάμεσο χώρο δεν τοποθετείται κάθισμα

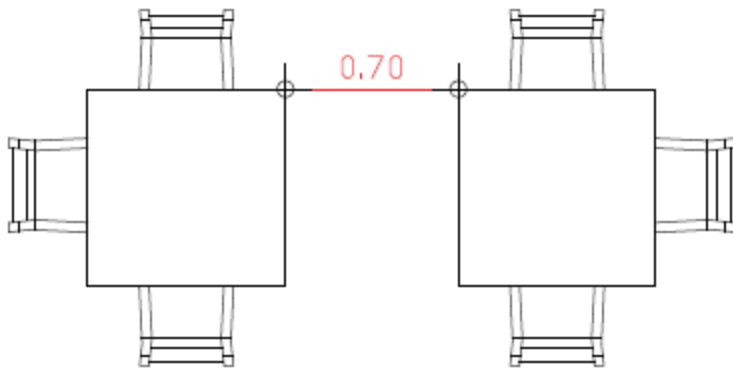


(Παράδειγμα 1°)

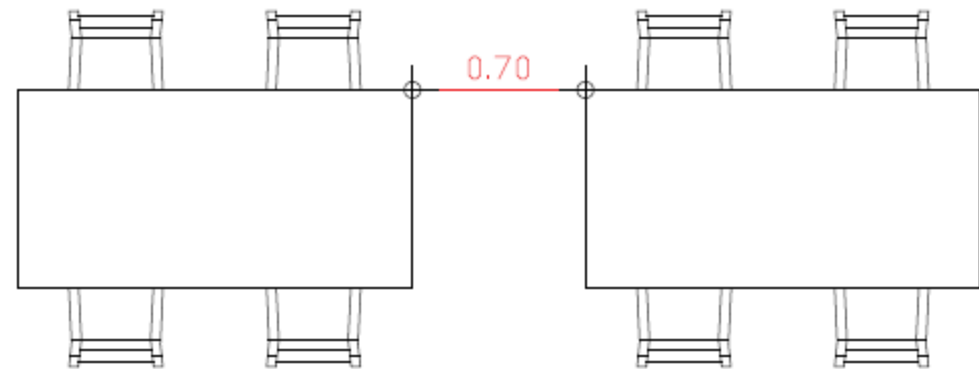


(Παράδειγμα 2°)

4ο Στάδιο – 25 Μαΐου

Παράρτημα 5: Παραδείγματα διάταξης τραπεζοκαθισμάτων όπου στον ενδιάμεσο χώρο τοποθετούνται καθίσματα μόνο στο ένα εκ των δύο τραπεζιών

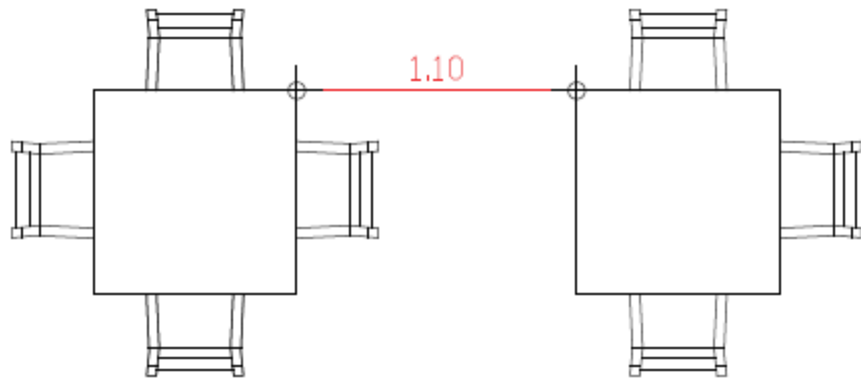


(Παράδειγμα 1°)

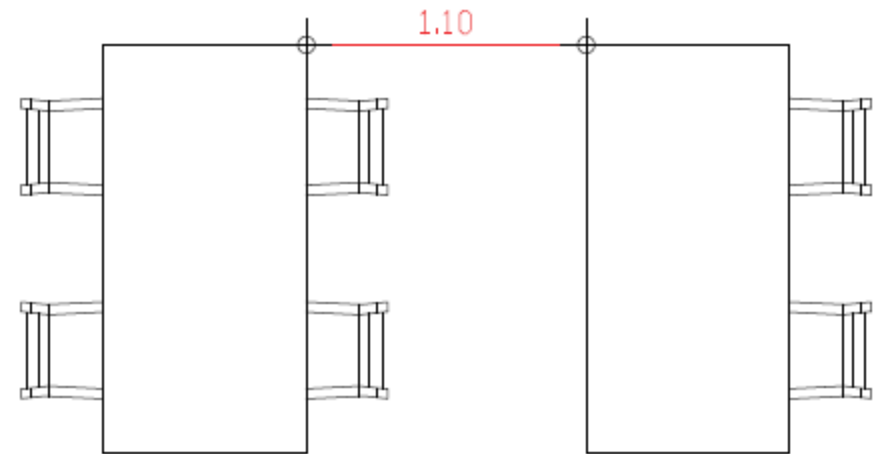


(Παράδειγμα 2°)

4ο Στάδιο – 25 Μαΐου

Παράρτημα 6: Παραδείγματα διάταξης τραπεζοκαθισμάτων με καθίσματα στον ενδιάμεσο χώρο και των δύο τραπεζιών

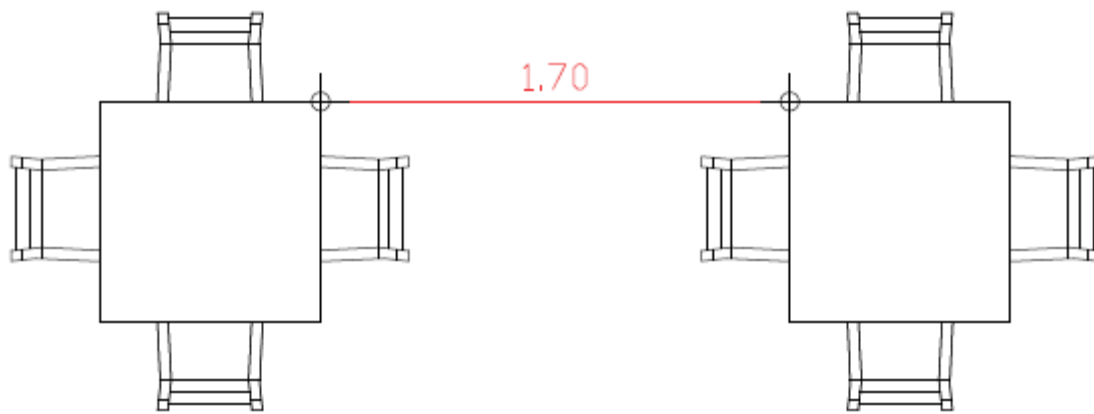

(Παράδειγμα 1°)

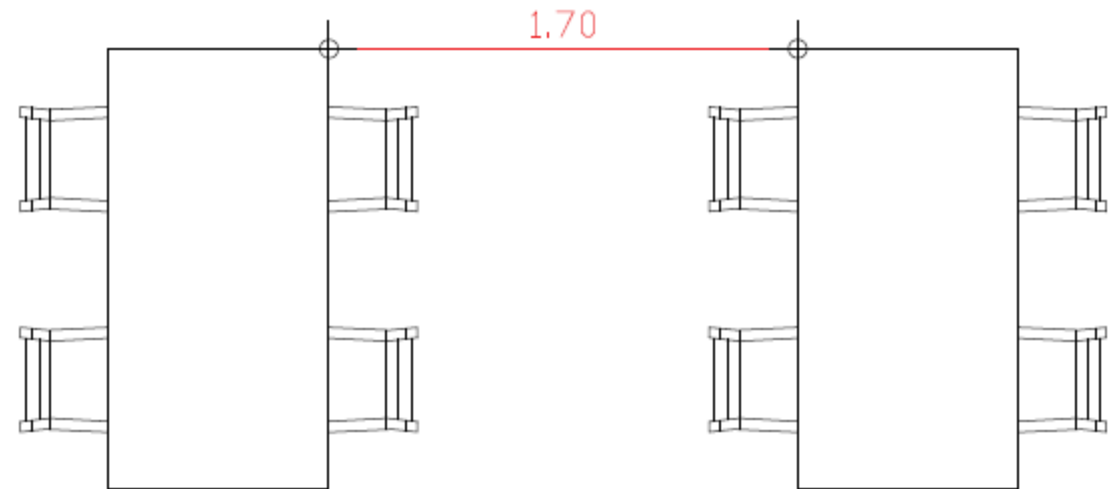

(Παράδειγμα 2°)

4ο Στάδιο – 25 Μαΐου

Μέτρα προστασίας / Προστατευτικός εξοπλισμός σε χώρους μαζικής εστίασης

	Reception	Ταμείο ¹	Διοικητικές Υπηρεσίες	Διαχείριση Τροφίμων			Προσωπικό Καθαριότητας	Τεχνικοί Υπάλληλοι	Προμηθευτές	Λοιποί εργαζόμενοι
				Μάγειροι & Βοηθοί	Σερβιτόροι ²	Μαιτρ	Όλοι οι χώροι	Εσωτερικοί χώροι	Α' Υλών/ αναλώσιμων	Εξωτερικοί χώροι
1. Μάσκα		✓	✓	✓	✓		✓	✓ ⁴	✓	✓ ⁶
2. Ασπίδα προσώπου.	✓	✓			✓	✓				
3. Τήρηση απόστασης.			✓					✓		✓ ⁵
4. Γάντια.							✓ ³			
4. Υγιεινή χεριών.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

1.& 2. Μάσκα ή ασπίδα προσώπου.

3. Γάντια κατά τη διαδικασία καθαριότητας.

4. Μάσκα όπου έρχονται σε επαφή με κοινό ή με άλλους εργαζόμενους όταν δεν μπορεί να τηρηθεί η απόσταση.

5. Σε περίπτωση που έρχονται σε επαφή με το κοινό.

6. Χρήση μάσκας εφόσον έρχονται σε επαφή με το κοινό και δεν είναι δυνατή η τήρηση απόστασης.

Όργανα Ελέγχου και Επιβολής Κυρώσεων

1

☐ Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

2

☐ Ελληνική Αστυνομία
☐ Δημοτική Αστυνομία
☐ Λιμενικές Αρχές

3

☐ Υγειονομικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α' και β' βαθμού

4

☐ Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε)

5

☐ Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)



Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων